



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Вильевская ул., д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66
E-mail: zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Сорочинск,
Оренбургская область

«06» марта 2018 г.
15 часов 00 минут

**ПРЕДПИСАНИЕ № 32-653-рп-08
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 653-рп от 02.02.2018 в период:

с «28» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. «02» марта 2018 г.

с «06» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 4 дня
(рабочих дней/часов)

должностными лицами Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Бабковым Виктором - главным государственным инспектором отдела по надзору за взрывоопасными, химически опасными объектами, объектами нефтегазодобычи, газораспределения и газопотребления по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

2. Забировым Ахтамом - главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

в присутствии:

1. Прониной Гаягяны Михайловны - директора МБОУ «2-Михайловская СОШ» г. Сорочинска

проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2-Михайловская средняя общеобразовательная школа Сорочинского городского округа Оренбургской области (МБОУ «2-Михайловская СОШ»), ОГРН 1025602116352, ИНН 5647005333.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

с целью выполнения пункта выполнения пунктов 1151, 1152 годового плана проверок на 2018 год, утвержденного приказом руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 12.12.2017 № 556-пр, опубликованного на сайте www.zural.gosnadzor.ru.

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 32-653-рп-35 от 06.03.2018.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27 декабря 2012г., частью 12 статьи 16 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного юридическому лицу МБОУ «2-Михайловская СОШ» г. Сорочинска **предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов, технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
Сеть газопотребления			
1	Не проведены режимно-наладочные испытания котлов.	п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределения. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»	14.09.2018
2	Отсутствует первичная аттестация руководителя (ответственных за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления) по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого (Б.7).	п. 10, п. 12 «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 года, регистрационный № 9133. п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределения. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»	14.09.2018

3	Не проведена экспертиза котлов, газовых горелок Котельная школы, расположенная по адресу: Сорочинский городской округ, с. Пирвокрасное, ул. Садовая, 24, введенных в эксплуатацию в 1995 году (срок службы котлов согласно паспорта завода-изготовителя 15 лет)	п. 95 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Паспорт завода-изготовителя	14.09.2018
---	---	---	------------

Электроустановки

4	Соответствующим документом не назначен ответственный за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.1.2.3)	01.06.18 г.
5	В учебных классах не установлены розетки со шторами	Правила устройства электроустановок п. 7.1.49	01.06.18 г.
6	Лестничная клетка ЦО - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	01.06.18 г.
7	Мастерские РЩ - отсутствует запирающее устройство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.4	01.06.18 г.
8	Мастерские РЩ - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	01.06.18 г.
9	Мастерские РЩ - на кабелях отсутствуют бирки	Правила устройства электроустановок п.2.4.5	01.06.18 г.
10	Столовая - не заземлены металлические столы и раковины.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.6.	01.06.18 г.
11	Столовая - кабель питания РЩ не защищен от механических повреждений.	Правила устройства электроустановок п.2.1.47	01.06.18 г.
12	Столовая РЩ - отсутствует запирающее устройство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.4	01.06.18 г.
13	Столовая РЩ - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	01.06.18 г.
14	Кабель питания оборудования касается водопровода.	Правила устройства электроустановок п.2.3.134.	01.06.18 г.
15	Столовая - кабель питания гаража касается трубы отопления	Правила устройства электроустановок п.2.3.134.	01.06.18 г.

16	Столовая РЩ - на кабелях отсутствуют бирки	Правила устройства электроустановок п.2.4.5	01.06.18 г.
17	Не составлен график планово-предупредительных работ на электроустановках	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6	01.06.18 г.
18	Не ведутся технические паспорта на заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1	01.06.18 г.


Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание составлено в 3-х экземплярах.


Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
отдела по надзору за взрывоопасными,
химически опасными объектами, объек-
тами нефтегазодобычи, газораспреде-
ления и газопотребления по Оренбургской
области Западно-Уральского управления
Ростехнадзора.

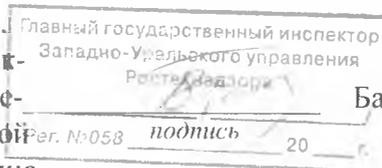

Бабков Виктор Ильич

Главный государственный инспектор
отдела государственного энергетиче-
ского надзора по Оренбургской области
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора

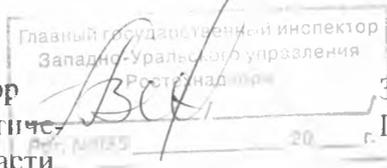

Забиров Ахтам
Губайдуллович

С предписанием ознакомлен, предписание получил

Директор МБОУ «2-Михайловская
СОШ» г. Сорочинска



Пронина Татьяна
Михайловна

« 06 » марта 2018 г.

Пописать предписание отказался

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку